

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов


« 09 июня » 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»

О.Л. Биндар

« 27 июня » 2017 г.

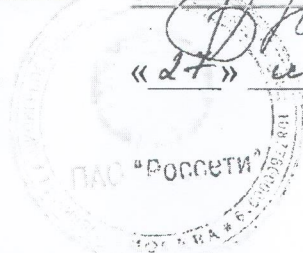

ПРОТОКОЛ № ИТО-61/17 от 27.06. 2017 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№ ИЗ-90/16 от 10.08.2016, срок действия до 09.08.2017 и дополнению

Срок действия с 27.06. 2017 г. по 26.06. 2022 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели элегазовые колонковые серии ВГТ-220-1К на номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 4000 А, номинальный ток отключения 40 кА, климатического исполнения У (элегаз) и УХЛ* (смесь 42%SF₆+58%CF₄, с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55°C), категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод Электротехнического оборудования»
(ЗАО «ЗЭТО»)

Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии»
(ООО «ЗЭТО-ГТ»)

Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммутации ненагруженной воздушной линии и не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и тока конденсаторных батарей)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»